



## MĚSTSKÝ ÚŘAD SOBĚSLAV

Odbor výstavby a regionálního rozvoje

náměstí Republiky 59, Soběslav I, 392 01 Soběslav

---

Spis. zn.: MS/11665/2021/Vnk  
Č. j.: MS/11731/2021  
Vyřizuje: Filip Vaněk  
Telefon: 381508156  
E-mail: vanek@musobeslav.cz  
Datum: 09.06.2021

**Táborské elektromontáže s.r.o.**  
**Hromnice 186**  
**330 11 Třemošná**

### **VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA** **Opatření obecné povahy** **Stanovení přechodné úpravy provozu**

**Městský úřad Soběslav, odbor výstavby a RR, silniční hospodářství**, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, který je věcně a místně příslušným správním orgánem ke stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy, na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích ve správním obvodu Městského úřadu Soběslav dle ust. § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 361/2000 Sb.“), postupem v souladu s ust. § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), na základě podnětu - **Táborské elektromontáže s.r.o., IČ 04627539, Hromnice 186, 330 11 Třemošná**, (dále jen „žadatel“), podaného dne 04.05.2021,

#### **rozhodl** **o stanovení přechodné úpravy provozu**

podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb. a po předchozím souhlasu KŘ Policie Jčk, DI Tábor ze dne 04.06.2021 pod č. j.: KRPC-787-400/ČJ-2021-020806 a souhlasu vlastníka komunikace SÚS JčK závodu Tábor ze dne 19.05.2021 pod č. j. SUS JčK 09137/2021

na pozemních komunikacích: **II/135**

v místě: **obec Krotějov**

z důvodu: **zřízení přípojky a pokládky vedení NN**

na dobu: **od 01.07.2021 do 31.10.2021**

popis MÚP: **– viz příloha**

**Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:**

1. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, technickými podmínkami TP 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“ a dle příslušných platných technických norem, zejména pak TP 143 „Systém hodnocení přenosných svislých dopravních značek“. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti podle TP 65 v reflexním provedení.
2. Osazení DZ bude provedeno dle předloženého návrhu, který byl schválen DI Policie ČR Tábor ze dne 04.06.2021 pod č. j.: KRPC-787-400/ČJ-2021-020806.
3. Osazení, úpravu a údržbu SDZ zajistí žadatel na své náklady. Žadatel zodpovídá za správnost realizace PÚP po celou dobu její platnosti.
4. **Zodpovědným organizátorem za realizaci a správnost PÚP je pan Ing. Aleš Roh, tel. 604 937 809.**
5. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit.
6. Policie ČR si vyhrazuje právo v případě nutnosti DIO upravit.

**Odůvodnění:**

Městský úřad Soběslav, odbor výstavby a RR, silniční hospodářství obdržel dne 04.05.2021 od žadatele písemnou žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na II/135 v obci Krotějov z důvodu zřízení přípojky a pokládky vedení NN. Žadatel požádal o stanovení přechodné úpravy ve lhůtě od 01.07.2021 do 31.10.2021.

Předložená žádost i návrh požadované přechodné úpravy byl projednán s příslušným dotčeným orgánem, dle ust. § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu, tj. Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Jihočeského kraje, Územním odborem Tábor, Dopravním inspektorátem.

Dle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek a opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Městský úřad Soběslav, odbor výstavby a RR, silniční hospodářství na základě výše uvedeného oznamuje veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy ve věci stanovení umístění přechodného dopravního značení na II/135 v obci Krotějov v souvislosti s označením stavby.

**Poučení o opravném prostředku:**

Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, nelze podat opravný prostředek. Ve smyslu ust. § 101a – 101d zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní,

je možný přezkum u soudu. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky (ustanovení § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích).

Příloha: 3xA4

Ing. Dana Hořická  
vedoucí odboru výstavby a RR

Za správnost vyhotovení: Filip Vaněk

**Poplatek:**

Správní poplatek se podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, nevyměřuje.

**Toto opatření musí být vyvěšen nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřad Soběslav, OÚ Zvěrotice a OÚ Tučapy. S vyznačením doby vyvěšení musí být zaslán zpět Městskému úřadu Soběslav, OVRR - SH.**

Vyvěšeno dne .....

Sejmuto dne .....

Podpis .....

Razítko .....

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí návrhu.

**Obdrží:**

účastníci (dodejky)

Táborské elektromontáže s.r.o., IDDS: ugmdr7h

sídlo: Hromnice č.p. 186, 330 11 Třemošná

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o., závod Tábor, IDDS: cadk8eb

sídlo: Vožická č.p. 2107, 390 01 Tábor 1

dotčené správní úřady

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor vnější služby Tábor-DI, IDDS: eb8ai73

sídlo: Lannova tř. č.p. 193/26, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice 1

ostatní

Obec Zvěrotice, IDDS: hdgb7qu

sídlo: Zvěrotice č.p. 83, 392 01 Soběslav

Obec Tučapy, IDDS: 6fdb5eu

sídlo: Tučapy č.p. 19, 391 26 Tučapy u Soběslavě

**Dále se doručí se žádostí o bezodkladné vyvěšení návrhu na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup na dobu nejméně 15 dnů a o jeho zpětné zaslání s potvrzením doby zveřejnění:**

Městský úřad Soběslav, úřední deska


Obecní úřad Zvěrotice, úřední deska

Obecní úřad Tučapy, úřední deska

Příloha:

Zřízení přípojky a pokládky vedení NN, lokalita Krotějov podél sil. II/135

SITUACE DIO - SCHÉMA

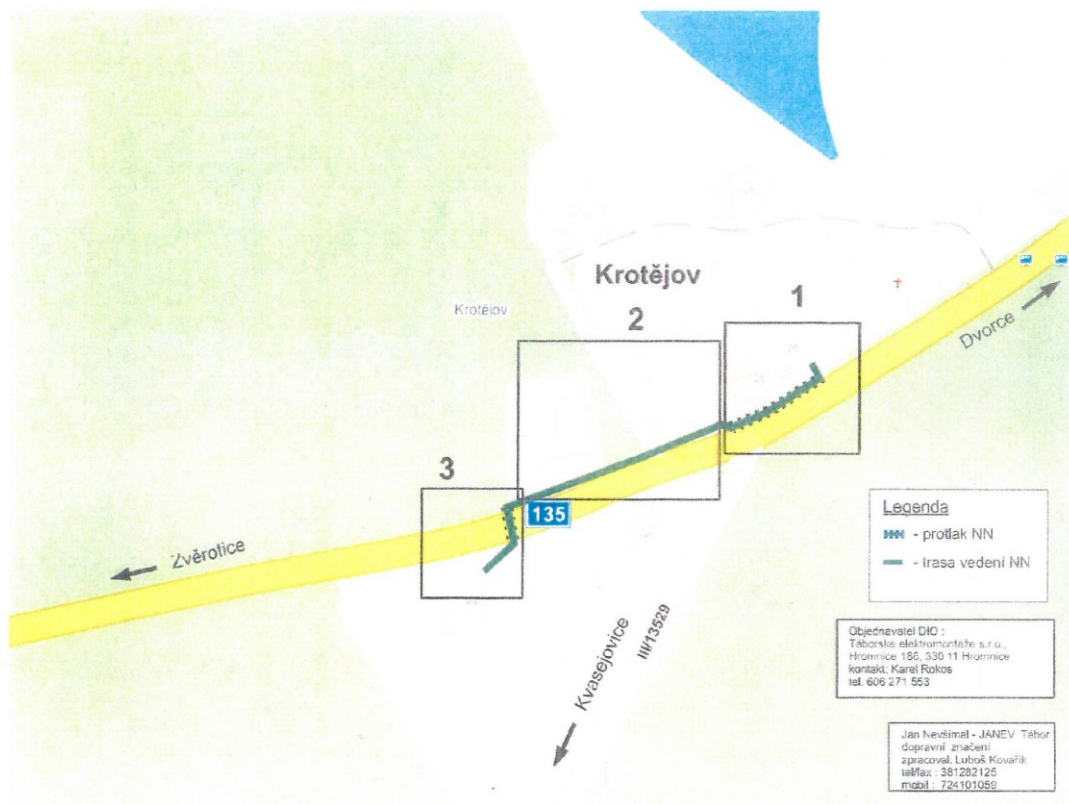

Akce: Zřízení přípojky a pokládky vedení NN v lokalitě Krotějov u Soběslavi.  
 Schéma 1 částečné omezení - realizace protlaku podél komunikace v délce cca 33 m  
 Schéma 2 částečné omezení - trasa NN podél komunikace v délce cca 70 m  
 Schéma 3 částečné omezení - realizace protlaku napříč komunikace II/135


*Policie ČR DI Tábor souhlasí se zvláštěm  
 užíváním silnice II/135 v obci Krotějov, navrženým  
 a upraveným DIO.*

*4.6.2021 KRPI-385-400/s-2021-02806*

*[Handwritten signature]*

### Zřízení přípojky a pokládky vedení NN, lokalita Krotějov podél sil. II/135

**SITUACE - SCHÉMA 1** částečné omezení, protlak

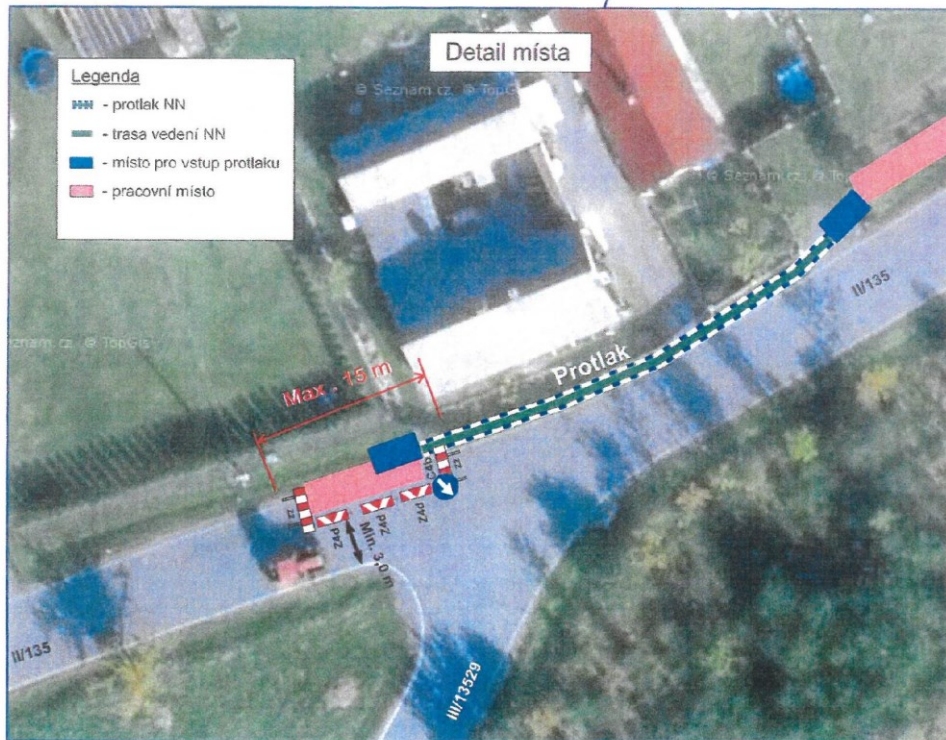

4.6.2021  
KRPE-333-400/330-02000  
666



Objednavatel DIC  
Táborská elektromontáže s.r.o.,  
Hromnice 185, 330 11 Hromnice  
kontakt: Karel Rokos  
tel. 606 271 553

Jan Navšímal - JANEV Tábor  
dopravní značení  
zpracoval: Luboš Kovářik  
tel/fax : 381282125  
mobil 724101059



### Zřízení přípojky a pokládky vedení NN, lokalita Krotějov podél sil. II/135

**SITUACE - SCHÉMA 2,3** částečné omezení, trasa podél komunikace + protlak

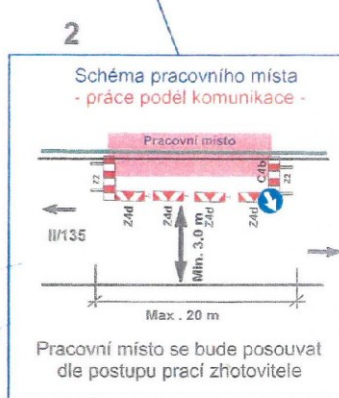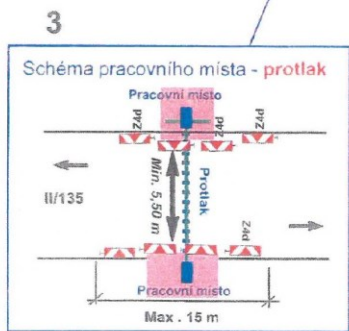

46.001  
1-RP-788-400/5-2021-00006

Handwritten signature and a circular stamp.